

Bezugsjahr: 2017

Veröffentlichungen nach StromNZV

Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

| | | |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| §17 (2) Nr. 1 | Jahreshöchstlast | 1.311 kW |
| | Lastverlauf | s. Anlage |
| §17 (2) Nr. 2 | Netzverluste | s. Strukturmerkmale |
| §17 (2) Nr. 3 | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | 623 kW |
| | Summenlast der Netzverluste | 39 kW |
| §17 (2) Nr. 4 | Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden | 623 kW |
| §17 (2) Nr. 5 | Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene | 1.298 kW |
| | Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 6.279.108 kWh |
| §17 (2) Nr. 6 | Summe aller Einspeisungen Mittelspannung | 0 kWh |
| | Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS | 0 kWh |
| | Summe aller Einspeisungen Niederspannung | 746.512 kWh |
| | Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen | s. Anlage |
| §17 (2) Nr. 7 | Mengen und Preise der Verlustenergie | |
| | Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt | s. Strukturmerkmale |


Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.

EVU Markt Kipfenberg
Marktplatz 2, 85110 Kipfenberg

Anlage 1


Lastverlauf vom 01.01.-31.12.2017

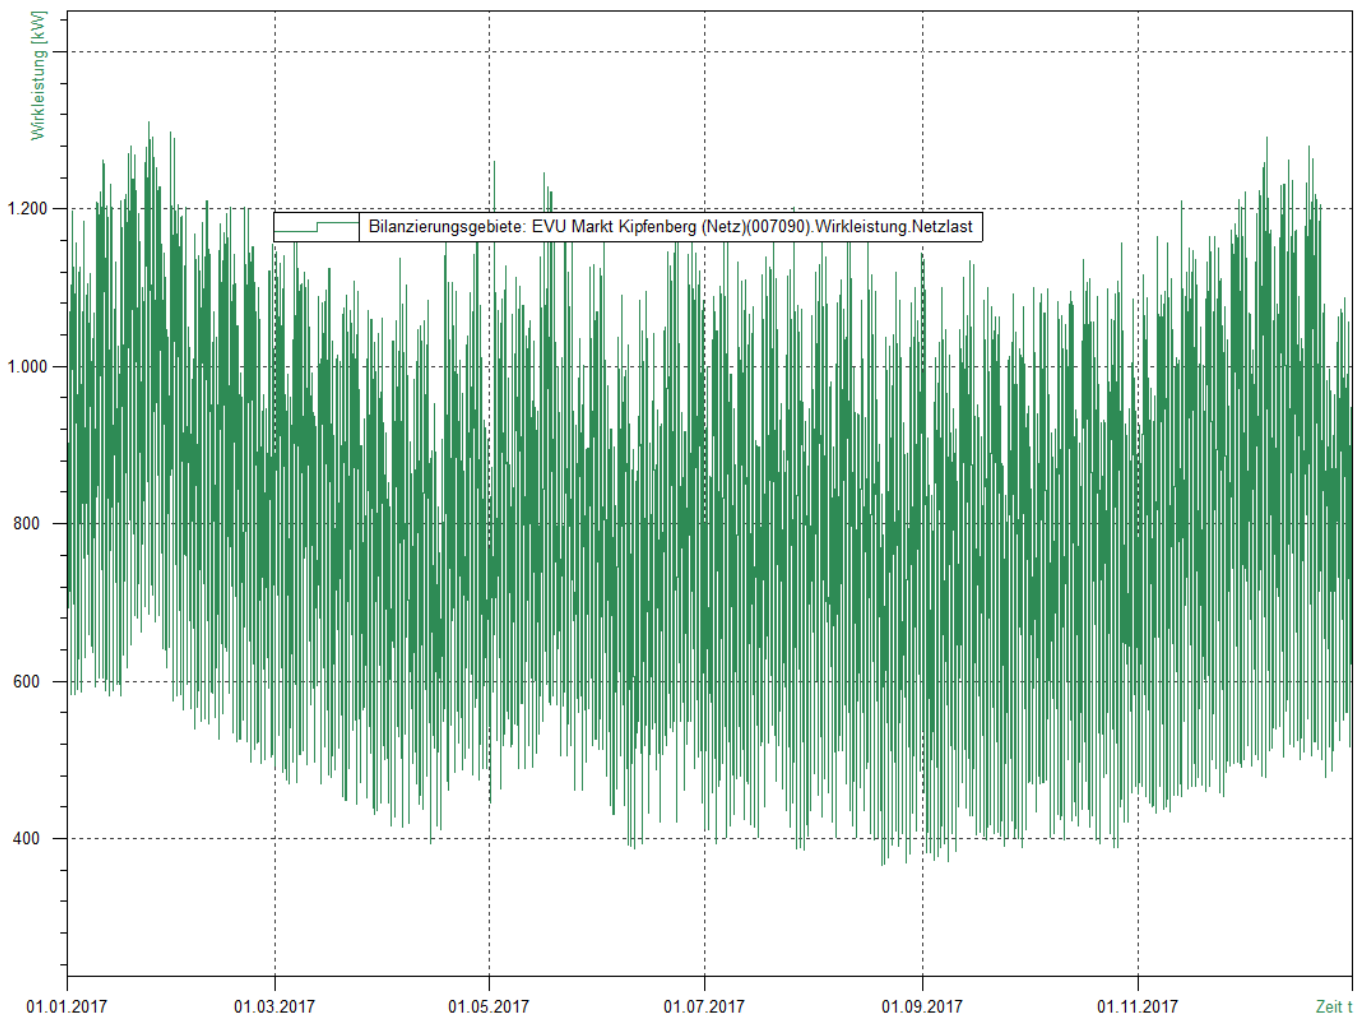

EVU Markt Kipfenberg
Marktplatz 2, 85110 Kipfenberg

Anlage 2

Restlastkurve der Lastprofilkunden vom 01.01.-31.12.2017

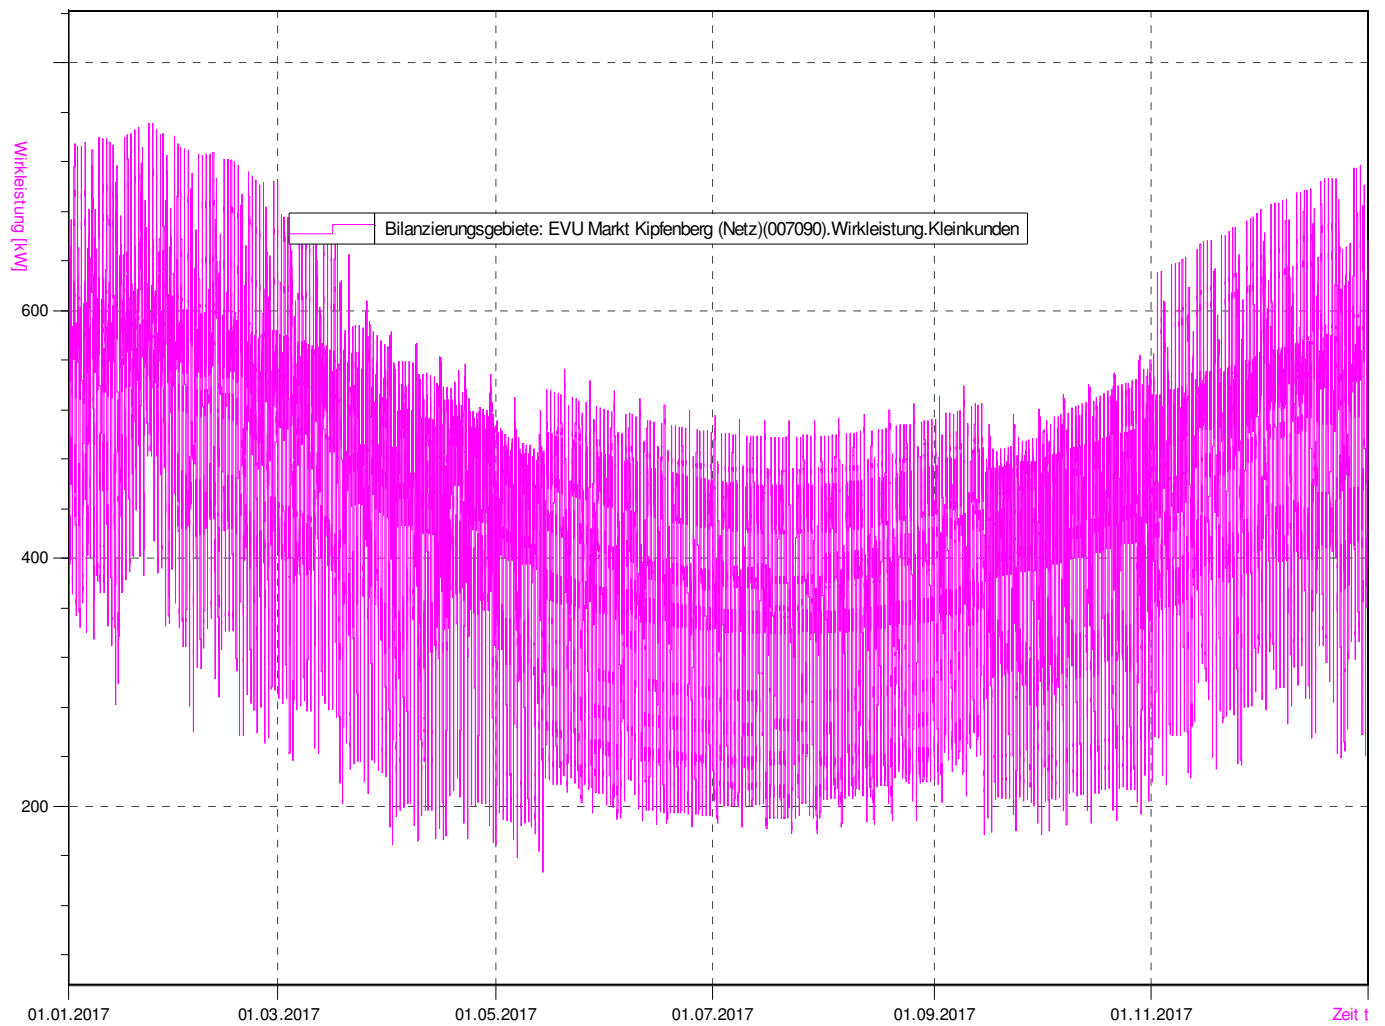

EVU Markt Kipfenberg
Marktplatz 2, 85110 Kipfenberg

Anlage 3

Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen vom 01.01.-31.12.2017

